

指定医薬品  
経皮鎮痛消炎剤

# モーラステープ® モーラステープL®

薬袋・フィルムデザイン及び段ボール記載内容変更のご案内

## モーラステープ 薬袋・フィルム



## モーラステープL 薬袋・フィルム



●薬袋・フィルムのサイズ変更はございません。

下記の患者様指導箋を封入いたします。（※指導箋は袋に入った状態で7月下旬頃まで封入されます。）

### モーラステープ 患者様指導箋



指導箋入数

700枚包装：25枚入×2袋    70枚包装：10枚入×1袋  
350枚包装：25枚入×1袋

### モーラステープL 患者様指導箋



指導箋入数

560枚包装：20枚入×2袋    70枚包装：10枚入×1袋  
280枚包装：20枚入×1袋



謹啓

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は当社商品に格別のご愛顧をいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、経皮鎮痛消炎剤「モーラステープ」「モーラステープL」を全ての患者様により便利にお使いいただく為、薬袋とフィルムのデザインを「より見やすく」改良いたします。

この改良に伴い、中箱・段ボール記載内容も一部変更いたしますので、下記の通りご案内申し上げます。

今後ともなお一層のご愛顧をいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

久光製薬株式会社

## モーラステープ カートン・段ボール



## モーラステープL カートン・段ボール



### 変更品製造番号及び出荷予定時期

品名	包装	変更品製造番号	出荷予定時期
モーラステープ	70枚包装	D514T・D516U	7月上旬
	350枚包装	D518T	7月中旬
	700枚包装	D514T・D516U	6月下旬
モーラステープL	70枚包装	D516U	7月上旬
	280枚包装	D521T	7月中旬
	560枚包装	D516T	7月上旬

※出荷時期は、当社在庫の状況により前後することがございます。

※変更の際しまして、流通段階の在庫の関係で現行商品と変更商品が混在する場合がございます。

大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。



# モーラステープ® モーラステープL®

## ～光接触皮膚炎の予防のために～

モーラステープ・モーラステープLによる光接触皮膚炎は、紫外線量がピークを迎える夏季に最も多く発現しております。モーラステープ・モーラステープLによる光接触皮膚炎の発現を防ぐために、これからの季節、特に患者様へご指導をお願いいたします。

### 1. 貼付中及び剥離後の注意


#### 1) 曇りの日やガラスごしの紫外線への注意

曇りの日であっても、晴れた日の60～80%の紫外線が照射されると言われています。ケトプロフェン外用剤の光接触皮膚炎は、UVAにより引き起こされると考えられていますが、UVAはガラスを透過しますので、車の運転などガラスごしの紫外線にも注意するようご指導ください。

#### 2) 紫外線を遮断する衣服

暗い色、濃い色ほど、紫外線をカットします。また、ポロシャツに使用される鹿の子などはカット率が高く、薄地の生地や織り目が粗いガーゼなどはカット率が低いようです。なるべく、紫外線遮断効果の高い衣服で貼付部を覆うようご指導ください。

■表1 色相とUVカット率

色相	UVカット率(%)	紫外線遮断効果
黒色	89	 効果大
濃いピンク	82	
紺色	78	
淡水色	77	
白色(蛍光)	67	
淡いピンク	52	
白色(無蛍光)	50	

(ポイル・綿 100% 厚さ0.21mm)

■表2 各種素材の紫外線透過率

素材名	紫外線透過率(%)	紫外線遮断効果
紫外線遮蔽繊維	2.6	 効果大
ビニロン	12.5	
ポリエステル	13.5	
羊毛	17.2	
アセテート	29.2	
綿	30.2	
絹	33.3	
ナイロン	33.3	
レーヨン	34.6	

(久光製薬安全性情報No.3より)


#### 3) サンスクリーン

サンスクリーンには、UVB防止効果の指標であるSPFとUVA防止効果の指標であるPAが表示されています。UVA防止効果の最も高い「PA+++」をお薦めください。なお、ケトプロフェンと交叉感作性を示すオキシベンゾンを含むサンスクリーンは避けるようご指導ください。

#### 4) スポーツ時、屋外活動への注意

モーラステープ・モーラステープLの光接触皮膚炎発現例で紫外線に曝露した状況を調査した結果、海水浴や、炎天下での屋外作業、ゴルフ・テニスなどのスポーツ後に発現していることがわかりました。従って、モーラステープ・モーラステープL使用中または使用後は、強い紫外線に曝露するような屋外でのスポーツや作業は、避けるようご指導ください。

図1 光接触皮膚炎発現例での紫外線曝露した状況の内訳

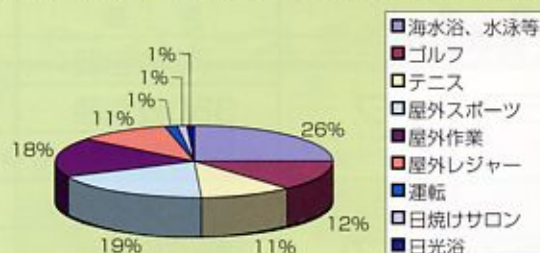


(1995年12月～2003年12月)




## 5) 剥離後の注意

光接触皮膚炎を発現した症例のうち、モーラステープでは剥離後1週間以内に83%が、4週間以内に99%が光接触皮膚炎を発現しており、またモーラステープLでは剥離後1週間以内に78%が、2週間以内にすべての症例が光接触皮膚炎を発現しています。剥離後も少なくとも4週間は、衣服、サンスクリーンなどにより、紫外線にあてないようにご指導ください。

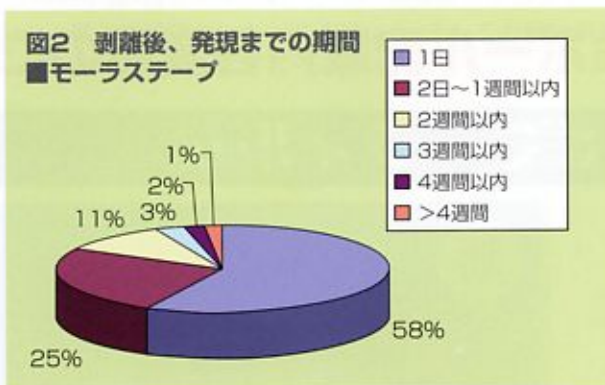

(1995年12月～2003年12月)

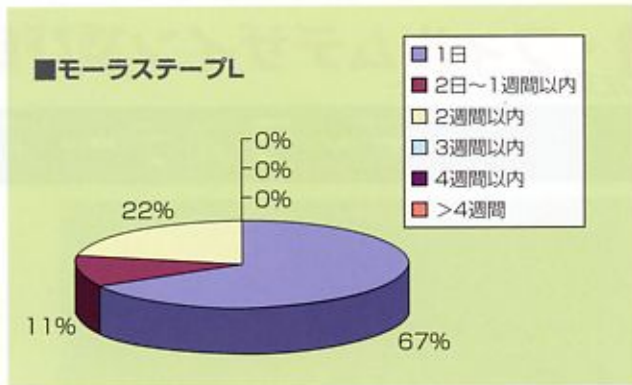

(2002年10月～2003年12月)

## 2. 光接触皮膚炎の予防のための問診表

モーラステープ・モーラステープLを処方する際には光接触皮膚炎を防ぐため、以下の問診表をご参考ください。

### モーラステープ・モーラステープL 光接触皮膚炎の予防のための問診表

モーラステープ・モーラステープL又はケトプロフェン製剤に対して過敏症（接触皮膚炎、光接触皮膚炎など）を発現したことがありますか。

ない

ある

禁忌

チアプロフェン酸、スプロフェン、フェノフィブラート及びオキシベンゾンに対して過敏症を発現したことがありますか。

ない

ある

患者様へご指導の上、処方してください。  
※使用中及び使用後は、屋外でのスポーツや作業は避けてください。

モーラステープ・モーラステープL使用中及び使用後、海水浴や炎天下での作業、ゴルフ、テニスなどの屋外活動で、貼付部に紫外線があたる機会がありますか。

ない

ある

患者様へご指導の上、処方してください。

#### 先生から患者様へのご指導

- ・ 戸外へ出るときは天候にかかわらず、濃い色の長袖やスラックス、サポーター等を着用し貼付部を紫外線にあてないでください。
- ・ はがした後も、少なくとも4週間は衣服、サポーター等により貼付部を紫外線にあてないでください。